



Reconstructie brandweer optreden 13 mei 2000

S. E. Fireworks, Tollensstraat te Enschede
Inzet brandweer op 13 mei 2000
CA. 15:32 / 15:33 UUR

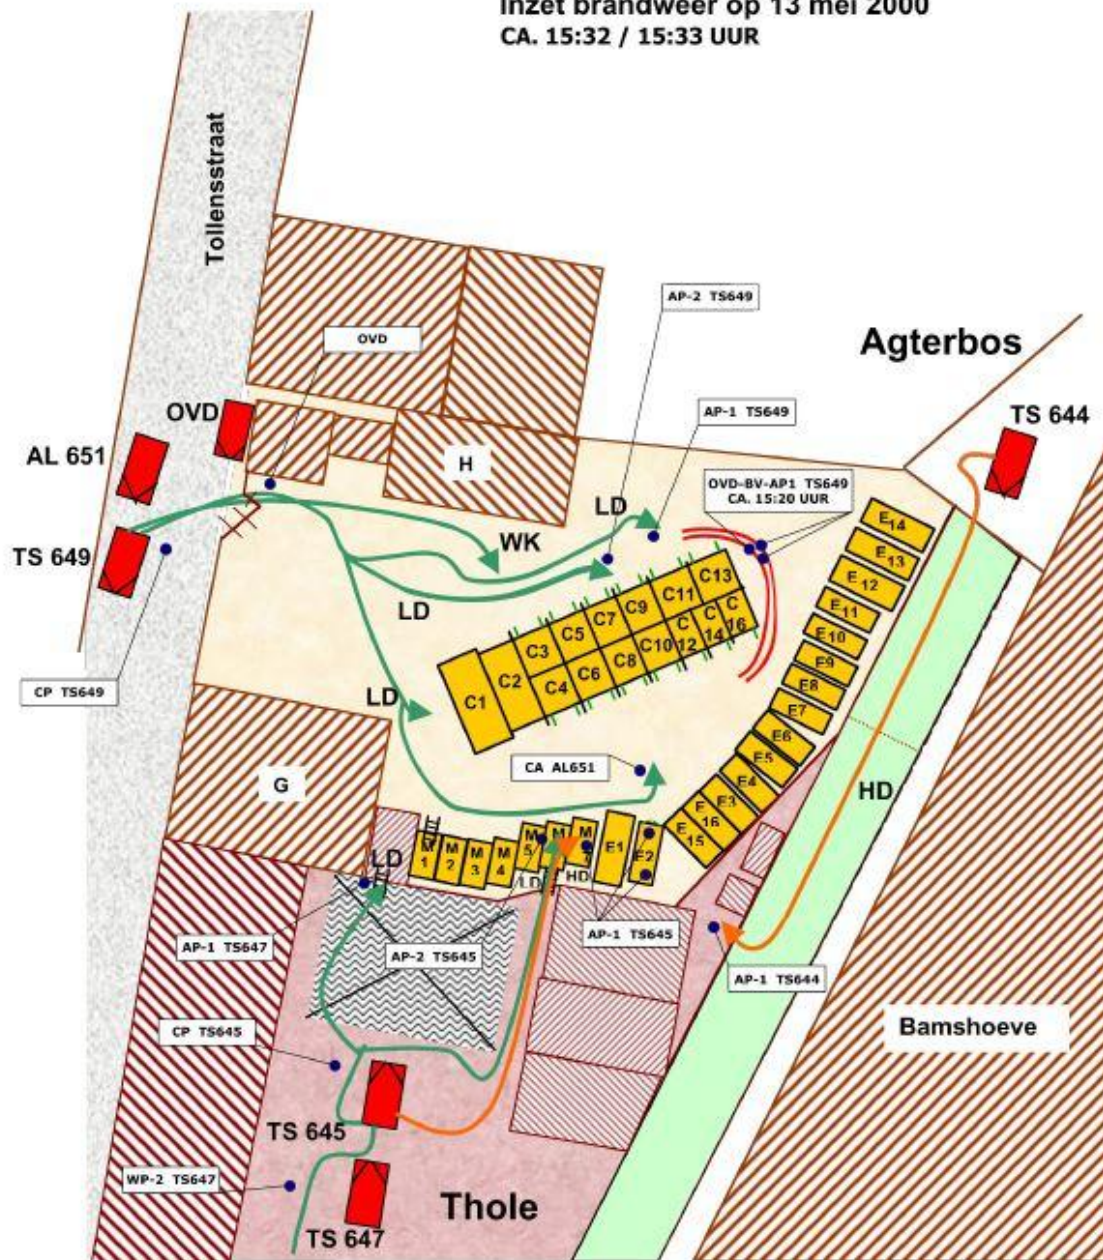

Reconstructie brandweer optreden 13 mei 2000

S. E. Fireworks, Tollensstraat te Enschede
Inzet brandweer op 13 mei 2000
CA. 15:32 / 15:33 UUR

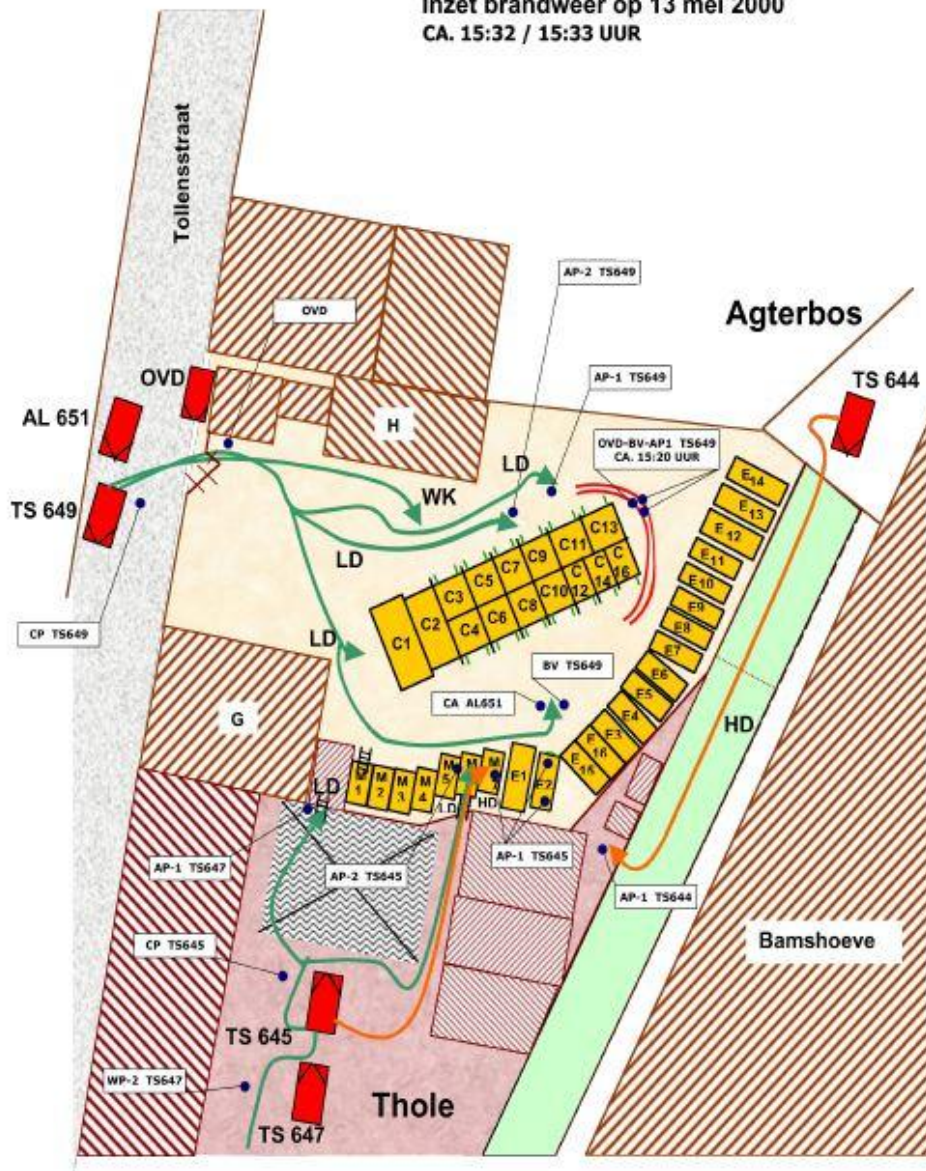

Met positie BV TS649

Reconstructie brandweer optreden 13 mei 2000

S. E. Fireworks, Tollensstraat te Enschede
Inzet brandweer op 13 mei 2000
ONTWIKKELING BUNKER COMPLEX 15:33 UUR



Ontwikkeling bunkercomplex 15.33 uur.

Reconstructie brandweer optreden 13 mei 2000

S. E. Fireworks, Tollensstraat te Enschede
Inzet brandweer op 13 mei 2000
ONTWIKKELING BUNKER COMPLEX 15:33 UUR



Met andere posities AP-2 TS649 en CA AL651

Reconstructie brandweer Enschede 13 mei 2000

- 15:03: De bezetting van beide posten zien van afstand van afstand een witte rookwolk gevolgd door zwarte rook en concluderen dat er waarschijnlijk snel een uitrukbericht zal komen en gaan richting uitrukvoertuigen. (Bemanning TS 649, TS 645, TS 647)
- 15:04: De TS 649 rukt met vier personen uit en de AL 651 met 1 persoon. De bezetting van de hoofdpост bestaat normaal uit 7 personen. Twee personen zijn echter met de SPB uitgerukt naar een brandmelding in Glanerbrug. Bij vertrek uit de kazerne ziet de bezetting rookwolken en hoort men knallen (Bezetting hoofdpост totaal 7 personen)
- 15:08: De aanvalsploeg van de TS 649 forceert de kleine poort naast de grote poort van SE Fireworks. Men ziet niemand op het binnen terrein. (Aanvalsploeg TS 649, CP 649, CA AL65)
- 15:10: De aanvalsploeg gaat met een aanvalskorf het binnenterrein op. Zij constateren dat alleen de bunker C2 brandt en dat de deuren aan beide eruit liggen. Verder is duidelijk gezien dat alle deuren van de compartimenten (bunkers en Mavoboxen) en containers dicht zijn. Het brandt aan de gevel van gebouw H ('showroom') en de dakrand van gebouw G (garage/opslag/enz') en op de mavoboxen. Het terrein is redelijk schoon. (AP-1 TS 649, AP-2 TS 649, CA AL 651)
- 15:13: Door de bemanning van de TS 649 en de AL 651 worden 2 stralen lage druk afgelegd. De eerste straal wordt recht tegenover de opening van C2 aan de zijde van de showroom (H) ingezet. De tweede straal wordt aan de kopse kant van de bunkers, compartiment C1, ingezet. Met de tweede straal wordt de dakrand van gebouw G geblust, alsmede de brandjes op de Mavoboxen. (Bemanning TS 649 en de AL 651)
- 15:15: De bemanning van de TS 649 zet een waterkanon in op C2. Men heeft het gevoel dat het goed gaat. De rook trekt snel op en men kan door het compartiment C2 heen kijken, men aan de lichtkoepels in het dak zien. (Bemanning TS 649)
- 15:16: CA gaat met BV in gebouw G (Opslagruimte) kijken of de brand mogelijk naar binnen geslagen is, doch er brandt aan de binnenzijde niets, alles is helder, geen rook. (CA AL 651 en BV TS 649)
- 15:17: Een klein dik mannetje, niet de heer Bakker of Pater, geeft de AP-1 op zijn verzoek, de sleutel van de bunkerdeuren. De betreffende man dringt aan op het eerste compartiment (C1), dat was voor hem het grote gevaar. Onmiddellijk daarop is het waterkanon en gericht op het dak van dit compartiment.

Ook de CA hoort op een gegeven moment van AP-2; 'hou de eerste bunker in de gaten want daar zitten zware explosieven in' Hoe de AP-2 dat te weten is gekomen is niet bekend. (Bemanning TS 649, Aanvalsploeg AP-1 en AP-2 en CA 651)

Reconstructie brandweer Enschede 13 mei 2000

- 15:17: AP-2 meldt zich bij de CP van de TS 649 en gaat achter de bezetting van de TS 649 aan de Tollenstraat in. De ploeg van de TS 647 bestaat nu in totaal uit 4 mensen. (AP-2 TS 647)
- 15:18: BV TS647 meldt zich bij de OVD. (BV TS647, OVD)
- 15:18: AP-1 van TS647 loopt ook het terrein van SE Fireworks op en ziet dat alle deuren van de bunkers dicht zijn, ook de C2 en ziet witte rook achter de bunkers, ter hoogte van C11 t/m C13. Later ziet de AP-1 op een foto in de Telegraaf dat er vuur uit de C2 komt. Hij vermoedt dat deze foto op een later moment is gemaakt. (AP-1 TS647)
- 15:19: AP-1 van TS 649 opent compartiment C3, daar was géén rook en géén vuur. Hij zet toch preventief het kanon en een lage druk straal enkele minuten op. De inhoud van C3 reageert niet op water (AP-1 TS649)
- 15:20: De TS 644 is op de Roomweg aangehouden door een of meerdere politieagenten en bewoners met het dringende verzoek een brandje achter deze panden te blussen. Het brandje wordt geblust met HD. (TS 644)
- 15:20: WP TS647 wordt aangesproken door eigenaar Bakker. Eigenaar Bakker geeft aan dat de brandweermensen van de containers af moeten, omdat deze vuurwerk bevatten. WP TS647 geeft deze informatie door aan de OVD. (Ruud Bakker en WP TS647)
- 15:21: AP-1 van TS 649 opent met de ontvangen sleutels gebouw H en bekijkt of de brand mogelijk doorgeslagen is. Er is alleen enige rook binnen. AP-1 spuit water tegen de binnenwand om zeker te zijn dat er verder niets gebeurt. (AP-1 TS649)
- 15:21: BV van TS647 krijgt van OVD de opdracht naar het terrein van Thole te gaan. (BV TS647 en OVD)
- 15:22: De OVD en BV en AP-1 van TS647 horen een soort opbouwend geroffel en vervolgens schiet achter de bunker vuurwerk omhoog. AP-1 (TS647) ziet BV TS 649 en AP-2(?) de straal lage druk, die is ingezet op C2 tussen de Mavoboxen en de bunker neergooien. Enkele personen noemen dit de eerste lichte explosie die zij gehoord hebben (OVD, BV TS647, AP-1 TS649)
- 15:22: Direct na deze 'lichte' ontploffing op het terrein van SE Fireworks vlucht iedereen via de kleine poort de straat op. (OVD, BV, AP-1, AP-2 TS649, AP-1 TS647 en CA AL651)

Reconstructie brandweer Enschede 13 mei 2000

- 15:24: Na de 'lichte' explosie om ca 15.22, gaan de straalpijpvoerders van de TS 649 op het terrein van SE Fireworks hun positie weer innemen. De CA van de AL651 ziet aan de achterzijde van complex C veel rook en constateert dan dat bunker C4 brandt. Op zijn verzoek gaat de BV van de TS 649 een slang halen om de slangleiding te verlengen. (Bemanning TS649 en CA AL651)
- 15:24: De TS 644 vertrekt naar Roomweg 110 om daar een grasbrandje te blussen. (TS 644)
- 15:25: Als de aanvalsleiding is verlengd gaat CA van AL 651 aan de kant van de Mavoboxen staan om C4 te blussen. Door de dikke rook uit deze bunker was het niet mogelijk erin te kijken. Achter in de bunker vinden voortdurend vuurwerkexplosies plaats, als het erger wordt, zoekt CA dekking in een hoek bij de mavoboxen en gaat terug als het weer minder wordt. Hij concentreert zich hoofdzakelijk op deze bunker. Er komen voortdurend vlammen en vooral veel rook uit die bunker. Desondanks heeft CA het idee dat hij de zaak onder controle heeft. (CA AL651)
- 15:26: De TS 644 rijdt over het terrein van garage Agterbos tot aan de betonnen schutting. De brand ter plekke is een bermbrandje, dit is de berm van een voormalige spoorlijn. Deze ligt oostelijk naast SE Fireworks en tussen dit bedrijf en de Bamshoeve. (Bezetting TS 644)
- 15:26: De TS645 wordt een twintigtal meters voor de betonnen schutting, die een afscheiding vormt met SE Fireworks, gezet. (CP TS645)
- 15:26: WP en AP-2 TS 645 blussen met een straal HD diverse brandjes op het Thole terrein. (WP TS645 en AP-2 TS645)
- 15:27: De OVD spreekt een eigenaar/beheerder (Niet zijnde Bakker) en vraagt hem naar de preventieve staat van de compartimenten. De eigenaar/beheerder deelt mede dat alles volgens de reglementen is en dat er in het eerst volgende compartiment zwaar evenementen vuurwerk ligt. De OVD vraagt dit om te weten wat ze mogelijk nog konden verwachten, omdat op dat moment de brand in het getroffen compartiment beheersbaar lijkt. (OVD en Eigenaar/beheerder)
- 15:28: AP-1 en BV van TS 645 stellen een ladder op t.h.v. Mavobox 6, men kijkt over de betonnen schutting heen. Men constateert een open 'vuilcontainer' met afval in brand op het terrein van SE Fireworks. Deze container staat naast of achter de zeecontainers. Op de luchtfoto van 13 mei 2000 (12.00 uur) is géén open vuilcontainer te zien in die hoek van het bedrijf. Ten opzichte van de vergunningstekening van 16 juli 1999 lijkt het dat tussen de containers E2 en E3 twee containers zijn bijgeplaatst.

Reconstructie brandweer Enschede 13 mei 2000

Hierdoor ontstaat er tussen een van de bijgeplaatste containers(A) en container E2 een afgesloten puntige hoek. Wordt die afgesloten puntige ruimte als afvalcontainer gezien? Of betreft het het gebouwtje daarachter op het terrein van Thole? Wat is dat voor een gebouwtje? (Bemanning TS 645)

- 15:28: De BV van de TS645 klimt eveneens via de ladder en de betonnen schutting op de Mavoboxen en ziet de brandende vuilcontainer en ziet ook dat alle groene deuren van de compartimenten dicht zijn(BV TS645)
- 15:28: De bemanning van de TS645 horen een 'lichte' explosie en zien vrij veel ontploffend vuurwerk. Dit duurt enkele minuten en zorgt voor diverse nieuwe brandjes op het terrein van Thole. Volgens CA van de AL 651 hebben er op het terrein van SE Fireworks vanaf ca 15.22 meerdere 'lichte' explosies plaatsgevonden in C4. Hij is telkens als het erger werd weggedoken in de hoek tussen Mavobox 3 en 4. (Bemanning TS645)
- 15:28: AP-1 en AP-2 van de TS644, die zich achter het terrein van garage Agterbos bevindt, leggen een HD slang uit over de betonnen schutting en ijzeren hek naar achteren. De brand wordt in korte tijd bijna volledig geblust. (AP-1 en AP-2 TS644)
- 15:28: De bemanning van de TS 647 wordt op het terrein van Thole ingezet om de waterwinning voor de TS 645 op te bouwen. (Bemanning TS647)
- 15:28: BV-2 van de TS647 arriveert en zet zijn brommer ter hoogte van de TS647 tegen de muur. (BV-2 TS647)
- 15:29: De BV van de TS645 geeft opdracht tot het wegknippen van de afrastering (3 prikkeldraden) boven op de schutting en het afleggen van LD. (BV TS645)
- 15:29: WP TS647 geeft aan BV TS645 door dat eigenaar Bakker aangegeven heeft dat de brandweermensen van de containers af moeten, omdat deze vuurwerk bevatten. (WP TS647 en BV TS645)
- 15:30: AP-2 knipt de draden door en AP-1 blust vanaf de Mavoboxen met HD de brand in de afvalcontainer op het terrein van SE Fireworks. Gelijktijdig worden lage druk aanvalsslangen uitgelegd. (AP-1 en AP-2 van TS645)
- 15:30: Op verzoek van BV-2 van TS647 wordt door AP-2 van TS647 een ladder tegen de schutting ter hoogte van het afdak naast gebouw G van SE Fireworks aangezet. (BV-2 en AP-2 TS647)

Reconstructie brandweer Enschede 13 mei 2000

- 15:32: Als de lage druk is afgelegd, spuit AP-2 van TS645, vanaf Mavo-box 6 in de bunker C4. Hij kan hier in een open gat spuiten. Hij heeft een collega van de TS649 gezien die ook in de C4 spuit, vanaf de grond. De brand neemt vervolgens wat af (AP-2 van TS645)
- 15:33: CA van TS 649 hoort een zwaar geroffel en ziet een grote lage steekvlam over de grond gaan, vanaf de zeecontainers(E3/E7) richting bunkers. Daarop heeft hij de straalpijp weggegooid en het op een lopen gezet. Hij is de poort uitgelopen en heeft vervolgens dekking gezocht achter de AL. (CA AL651)
- 15:33: AP-1 en AP-2 van TS 644 zien, vanaf de plek waar zij zijn ingezet, 2 en soms 3 brandweermensen boven op de mavoboxen staan en, richting bunkers spuiten. Deze brandweermensen zijn ogenschijnlijk rustig aan het blussen. Vervolgens ziet AP-2 de brandweermensen ineens wegrennen en springen. Op datzelfde moment hoort hij veel vuurwerk en ziet hij het ter plekke van containers E5-E7 helemaal zwart worden. De bunkers zijn, vanaf de plaats waar AP- en AP-2 staan, niet te zien. (AP-1 en AP-2 TS644)
- 15:33: Nadat de brand in de bunker C4 minder lijkt te worden, doet zich een angstaanjagend gerommel voor en beginnen dreigende vuurwerkexplosies. AP-1 en AP-2 van TS645 trekken zich terug, op bevel van BV van TS645 terug. Iedereen zoekt vervolgens dekking achter de TS645 (BV TS645 en bemanning TS645)
- 15:34: Tijdens het gesprek, dat gestart is om 15:33:39, met de AC begint een angstaanjagend geroffel en eindigt de CP van de TS647 het gesprek en gaat achter TS647 staan. Er is veel stof en kruitdampen en het geluid wordt steeds harder. (CP TS647)
- 15:34: BV-1, WP en AP-1 van de TS647 zoeken eveneens dekking achter de TS647. (BV-1 TS647, WP TS647, AP-1 TS647)
- 15:34: AP-2 van TS647 zoekt dekking in het pand van Thole. (AP-2 van TS647)
- 15:34: BV-2 van TS647 schuilt in een loods van Thole in de buurt van zijn bromfiets. (BV-2 TS647)
- 15:34: OVD vlucht het terrein van SE Fireworks af en schuilt evenals de CP van de TS649 achter/onder de brandweervoertuigen. (OVD en TS649)
- 15:34: WP-3 van TS644 kan over de schutting heen kijken en ziet dat de containers in hoog tempo één voor één bol gaan staan, lossippen en vervolgens komen ontploffingen op hem af. De knallen worden steeds heftiger. Hij vlucht we langs de garage en kijkt pas om als hij aan de Roomweg is. (WP-3 TS644)

Reconstructie brandweer Enschede 13 mei 2000

- 15:34: AP-2 van TS644 laat de straalpijp vallen en kruipt via een smalle gang, langs de Bamshoeve, naar voren over het puin dat er ligt. Het is één en al knallen. In de smalle gang hoort en voelt hij de voorlaatste knal. (AP-2 TS644)
- 15:34: AP-1 van TS649 besluit richting van de Roomweg te vluchten. (AP-1 TS649)
- 15:34: Voorlaatste explosie. Volgens het seismologisch rapport van het KNMI vindt deze explosie om 15.32.08 plaats. Tijdstip klopt niet met tijdstip seismologisch rapport. Onderzoeken welke tijd de juiste is. (WP-3 TS647)
- 15:35: BV-1, WP, CP, en AP-1 van de TS 647 vluchten richting ingang van het Thole terrein. (BV-1 TS647, WP TS647, AP-1 TS647, CP TS647)
- 15:35: BV, CP, en AP-2 van de TS645 vluchten richting ingang van het Thole terrein. (BV TS645, CP TS645, Ap-2 TS645)
- 15:35: AP-1 van de TS649 komt tijdens zijn vlucht een politieagente tegen en samen schuilen ze achter een boom aan de Roomweg. (AP-1 TS649)
- 15:35: CA en AP-2 van TS649 halen een zwaargewonde persoon uit de deuropening van de woning naast de ingang (huisnr 50) en trachten dekking te zoeken achter de AL651. (CA AL651 en AP-2 TS649)
- 15:35: WP en AP-1 van TS 645 gaan weg van de schuilplaats bij de TS645. (WP TS645, AP-1 TS645)
- 15:35: AP-2 van TS 647 vlucht met een aantal burgers uit het pand van Thole. (AP-2 TS647)
- 15:35: CP, WP-1, WP-2 en WP-3 van TS644 staan achter een reclamebord van het garagebedrijf op de hoek van de Roomweg met de Schurinksweg. (CP TS644, WP-1 TS644, WP-2 TS644, WP-3 TS644)
- 15:35: AP-1 en AP-2 van TS644 zijn op het terrein van de Bamshoeve en schuilen in een fietsenstalling. (AP-1 TS644, AP-2 TS644)
- 15:37: WP van TS645 komt bij bewustzijn bij de gevel van Thole vlak bij de TS645. Vlak bij hem ziet hij AP-1 van zijn TS. Met veel moeite sleept WP zijn collega weg tot ongeveer 50 meter van de ingang van het Thole terrein. Daarna bereikt CP alleen de ingang van het Thole terrein. (WP TS645)
- 15:37: CA van AL651 komt bij bewustzijn en merkt dat hij onder het puin bedolven ligt. Hij weet zich te bevrijden en loopt richting Roomweg. (CA AL651)

Reconstructie brandweer Enschede 13 mei 2000

- 15:37: CP van TS649 is bang voor een volgende klap en vlucht richting Roomweg. In de Tollenstraat komt hij de OVD en de CA van de AL651 tegen. (CP TS649)
- 15:37: Omdat de OVD zijn portofoon kwijt is loopt hij de straat uit en zoekt hij naar een telefoon om de AC nader te bericht te geven. Uiteindelijk krijgt hij een portofoon van de CP van de TS649. (OVD en CP TS649)

Leden van Brandweer Enschede op 13 mei 2000

TS 644: Peternick AP-2, Savonije AP-1, Franke CP, Hartman WP-3, Hollink WP-2, Voortman WP-1.

TS 645: Hesselink AP-1, Nymeijer AP-2, Schulte BV, Bult CP, De Jong WP-1

TS 647: Oude Nije Weme BV-2, Hietbrink CP, De Groot AP-1, Hadderich AP-2, Bakker WP-3, Zutphen BV-1

TS 649: Vaneker AP-1, vd Molen AP-2, Gremmen BV, Bosch CP

TS 651: Konhuurne CA. (Chemisch adviseur)

OVD : Officier van Dienst de heer E. Boetes.

Betekenis van codes:

CA: Chemisch Adviseur

CP: Commando Post

AP: Aanvalsploeg

WP: Waterploeg

BV: Bevel Voeder

OVD: Officier van Dienst